



170212050092

检测报告

报告编号 JD-S-22015-83

检测类别: 水和废水

项目名称: 天津渤化化工发展有限公司水和废水检测

委托单位: 天津渤化化工发展有限公司

委托单位地址: 天津经济技术开发区南港工业区
红旗路以南、南港六街以东

报告日期: 2022-11-08

天津久大环境检测有限责任公司



报告说明



240060215071

1. 本报告封面、骑缝处未加盖本公司检验检测专用章无效。
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
3. 本报告涂改增删无效, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
5. 对现场不可复制的检测, 仅对检测所代表的时间和空间负责。
6. 送检样品的样品信息由客户提供, 本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
7. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况, 排放标准由客户提供, 本公司不对其标准的适用性负责。
8. 对本报告有异议, 请于接到报告之日起十五日内向检测单位提出书面申请, 逾期未提出异议的, 视为认可本报告。
9. 检测报告出现“ND”、“未检出”、“检出限 L”或“<检出限/最低检测质量浓度”时, 表明该检测结果低于该检测方法的检出限/最低检测质量浓度。
10. 带*项目为本公司分包项目。
11. 无 CMA 标识的报告, 客户仅可作为科研、教学或内部质量控制之用, 不具有社会证明作用。
12. 本报告一式两份, 一份送委托单位, 一份由本公司归档。

检测单位: 天津久大环境检测有限责任公司

检测地址: 天津市滨海新区中心商务区春风路 972 号

注册地址: 天津市滨海新区临港经济区渤海十路 3369 号

邮政编码: 300450

电 话: 022-25780967

传 真: 022-25780967

邮 箱: jdc1219@163.com

受检单位	天津渤化化工发展有限公司		
受检单位地址	天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东		
联系人	孙宏伟	联系方式	13312023460
检测日期	2022-10-23 至 2022-10-26		
采样人员	支鑫、陈凯		
检测人员	支鑫、陈凯		
备注	“*”项目指无资质认定许可能力的项目, 故分包给天津永诚检验检测有限公司, 其资质认定许可编号 180212050146		
编制人	王萌萌		
审核人	朱楚薇		
批准人	Tpm		
批准日期	2022.11.21		


检测标准（方法）及使用仪器:

检测项目	检测方法依据	仪器名称及型号	仪器编号	方法检出限
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	便携式 PH 计 PHBJ-260	601806N00 20070281	—
总有机碳*	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》 HJ 501-2009	总有机碳分析仪 TOC-2000	TOC- I -01	—

水和废水检测结果:

采样日期	检测位置	检测项目	结果	样品状态
2022-10-23	MTO 循环给水	pH 值 (无量纲)	7.6	无色透明无异味
			48.9	
	MTO 循环回水		47.5	无色透明无异味
	POSM 非一级循环水给水		31.9	无色透明无异味
	POSM 非一级循环水回水		30.2	无色透明无异味
	POSM 一级循环水给水		29.0	无色透明无异味
	POSM 一级循环水回水		31.3	无色透明无异味
	PVC1 给水		44.9	无色透明无异味
	PVC1 回水		45.3	无色透明无异味
	PVC2 给水		55.3	无色透明无异味
	PVC2 回水		50.5	无色透明无异味
	VCM1 给水	总有机碳* (mg/L)	36.8	无色透明无异味
	VCM1 回水		32.1	无色透明无异味
	VCM2 给水		33.4	无色透明无异味
	VCM2 回水		34.0	无色透明无异味
	空分给水		34.6	无色透明无异味
	空分回水		36.5	无色透明无异味
	烧碱给水		44.5	无色透明无异味
	烧碱回水		42.1	无色透明无异味
	双氧水给水		38.1	无色透明无异味
	双氧水回水		36.4	无色透明无异味
	专用罐区循环水冷却塔回水		51.1	无色透明无异味
	专用罐区循环水冷却塔进水		49.3	无色透明无异味

附: 检测布点图

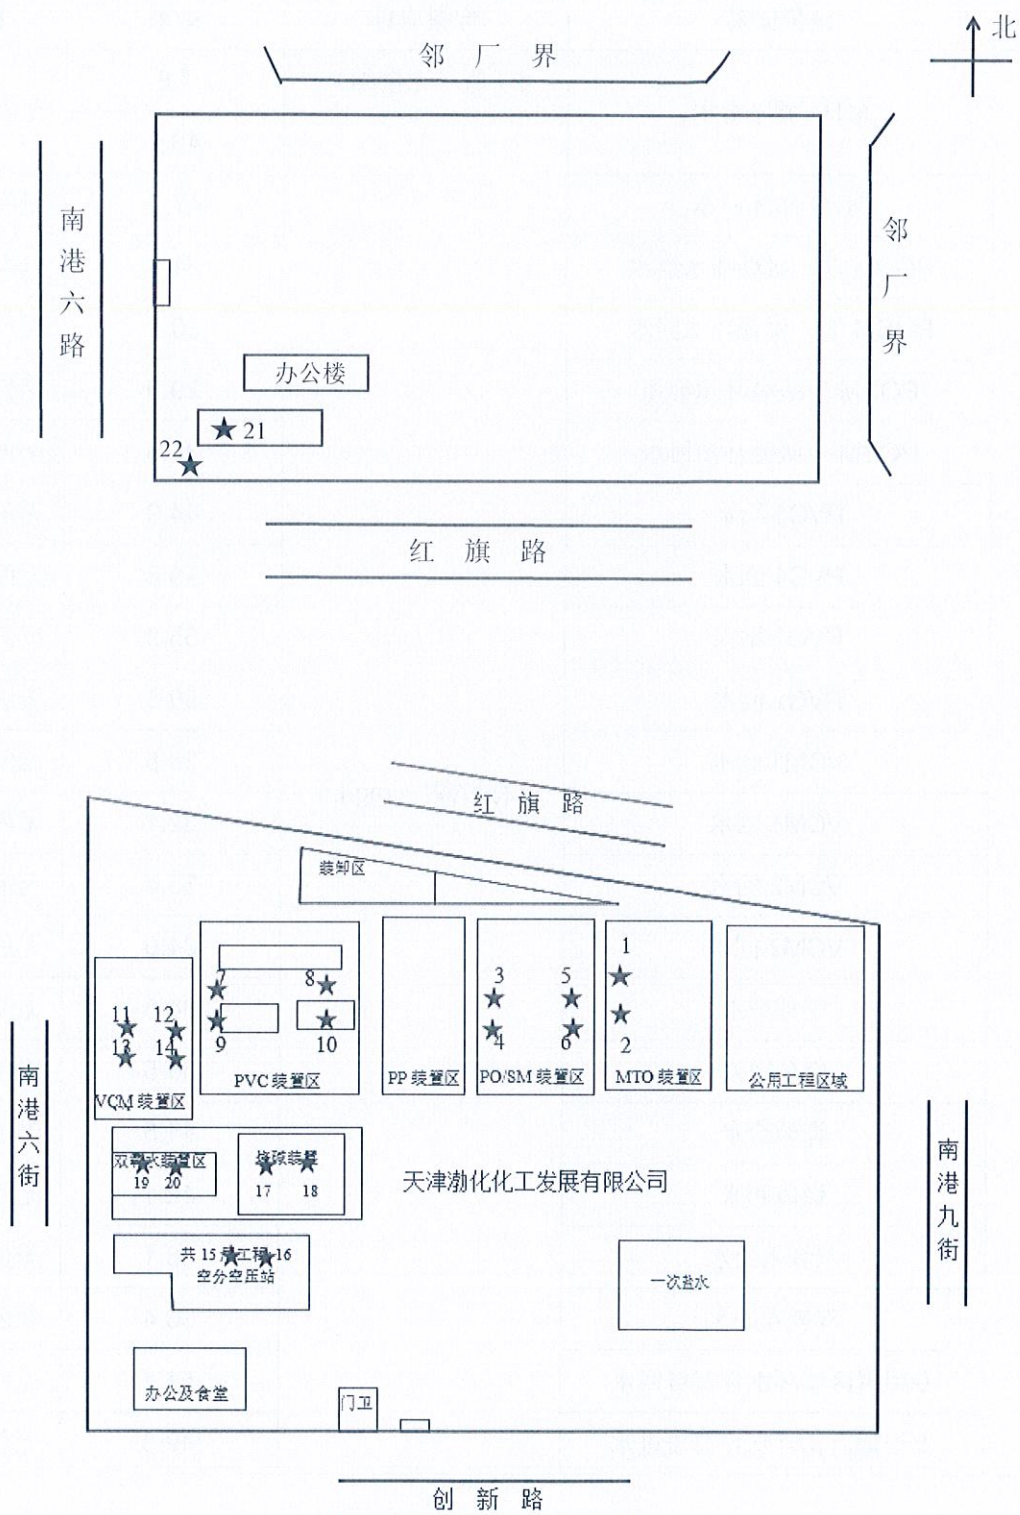

说明: “★” 为水和废水检测点。

注:

序号	检测位置	序号	检测位置
1	MTO 循环给水	12	VCM1 回水
2	MTO 循环回水	13	VCM2 给水
3	POSM 非一级循环水给水	14	VCM2 回水
4	POSM 非一级循环水回水	15	空分给水
5	POSM 一级循环水给水	16	空分回水
6	POSM 一级循环水回水	17	烧碱给水
7	PVC1 给水	18	烧碱回水
8	PVC1 回水	19	双氧水给水
9	PVC2 给水	20	双氧水回水
10	PVC2 回水	21	专用罐区循环水冷却塔回水
11	VCM1 给水	22	专用罐区循环水冷却塔进水

报告结束



